


A: Cable de alimentación eléctrica de 1,5mm de sección.
Preferiblemente proveniente de toma segura (SAI).

B: Cable de red UTP Cat.5 conectado a switch de red. 100m de longitud máxima. Para distancias mayores consultar.

C: Coarrugado de 30mm de diámetro mínimo.

D: Dejar 2,5 m metros de cable libre en los extremos.

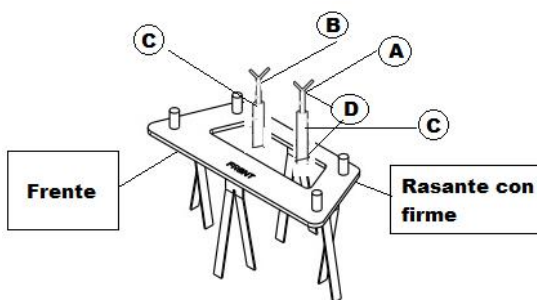

Observaciones:

1. Dejar un espacio libre mínimo en el frente de 58 cm para la apertura de la puerta.
2. Sellar el hueco del anclaje tras pasar los coarrugados para evitar la entrada de humedad desde el suelo.
3. Proteger en la medida de lo posible de la luz solar directa y de la lluvia.
4. Respetar la distancia a zonas clasificadas: 1m a aparato surtidor, 2m a bocas de descarga, 2 metros a extremo superior de tubos de venteo. Confirmar estos extremos con dirección técnica para garantizar el cumplimiento de regulaciones locales.
5. No se detalla en el croquis el cableado al aparato surtidor ya que este puede variar en función del modelo, número de los mismos y de otros factores. Consultar en cada instalación.
6. Medidas del aceptador 187cm alto X 58 cm ancho X 37 cm fondo.